


**Technische Installationsvorgabe für
die Gasinstallationen im Netzgebiet
der Gasversorgung Unterland**

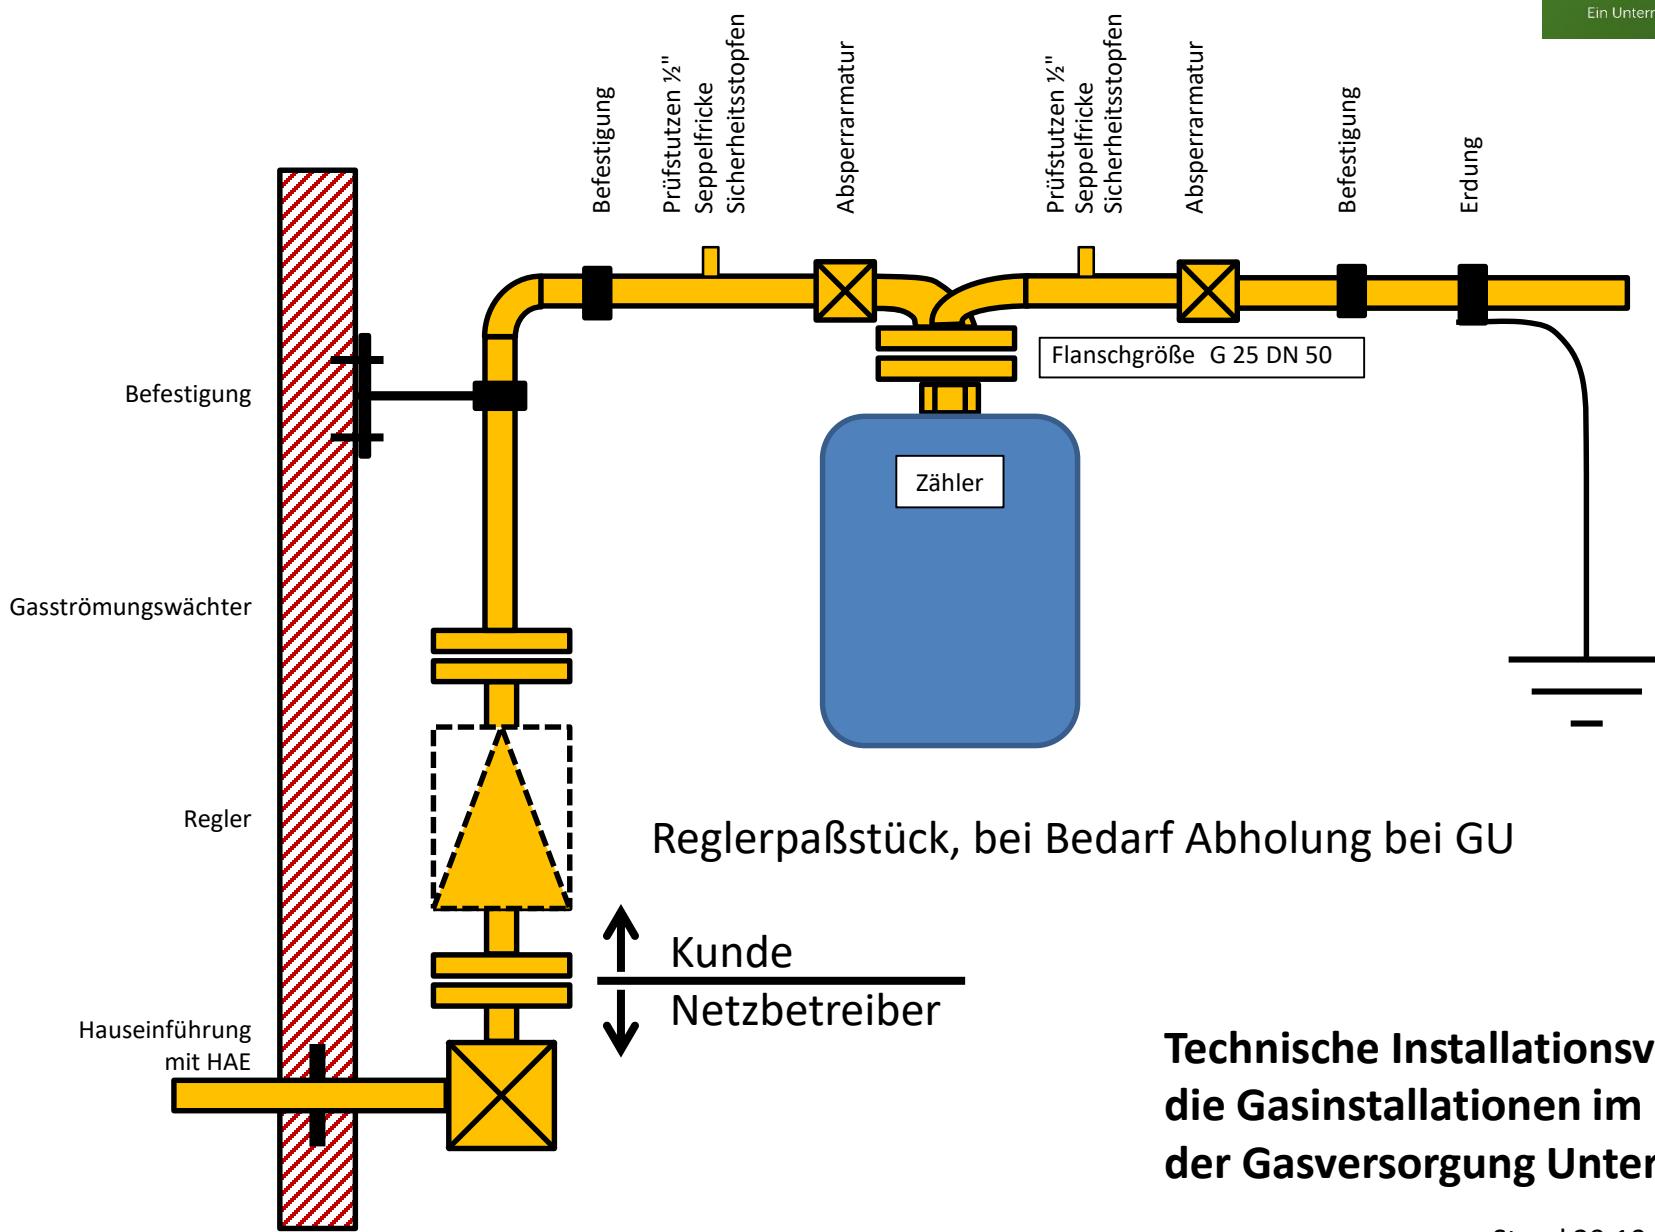

**Technische Installationsvorgabe für
die Gasinstallationen im Netzgebiet
der Gasversorgung Unterland**

Zählergröße	Min Q	Max Q	Nennwärmeleistung	Zähleranschluss
G4	0,040 m ³ /h	bis 6 m ³ /h	ca. 50 kW	DN25
G6	0,060 m ³ /h	bis 10 m ³ /h	ca. 75 kW	DN25
G16	0,160 m ³ /h	bis 25 m ³ /h	ca. 210 kW	DN40
G25	0,250 m ³ /h	bis 40 m ³ /h	ca. 335 kW	DN50 Flansch
Ab G40*				

*Individuelle Festlegung

Bei Anlagen über 210 kW Nennwärmeleistung sprechen Sie bitte unbedingt frühzeitig mit Ihren Ansprechpartnern Herr Brucker Tel. 07941/932-297 oder Herr Schieber Tel. 07941/932-356

Die Regler-Paßstücke können nach Terminvereinbarung bei der HVG GmbH in Heilbronn, Weipertstr 39 (Andreas Fuß Tel.: 07131/56-3841 oder Andreas Kappes Tel.: 07131/56-2531) oder bei der Netze-BW GmbH in Öhringen, Meisterhausstr.11 (H. Brucker, H. Schieber Tel. Nr. siehe oben) abgeholt werden.

Technische Installationsvorgabe für die Gasinstallationen im Netzgebiet der Gasversorgung Unterland